

OPOMBA 1 (zaščita NN voda):

Pred izdelkom zemeljskih tla in tanjšim pesku je investitor dolžan prisilno dvestoletno Elektro Kaplo, d.d. in močisti zadrževanje polne osiploščine NN kamnin, ki polietileno obkroževanemo dmočijo, mordašne ustrosne izkapanje baze in izkapanje zemeljskih tla. Predvideno se, da so obstoječi PNS vodi položeni v celotno kanalizacijo oz. zadržane cevi. V kolikor je kapelj na tanjšem dmočju položen direktno v zemljo se zaščita dmočnega omežja izvede tako, da se koleni ročno izkoplje v celotni dolžini tanjšane trosne. V izkapanj preki se položi postel 10cm Zveznjega peska na katerega se položi po dolžini razvezano cev PEH 63-110 dežele baze. V varovanu se položi osiploščina NN kamnin. Pred zasipanjem peska in cevi se položi 10cm peska in obdelovanu se je cev zaščiti pred vdorom peska v cev, nato se preki zasipi z izkapanim materijalom. Ni globlino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom preki je potrebno narediti geodetski posnetek. Ni globlino 30cm se položi opozorilni trak.

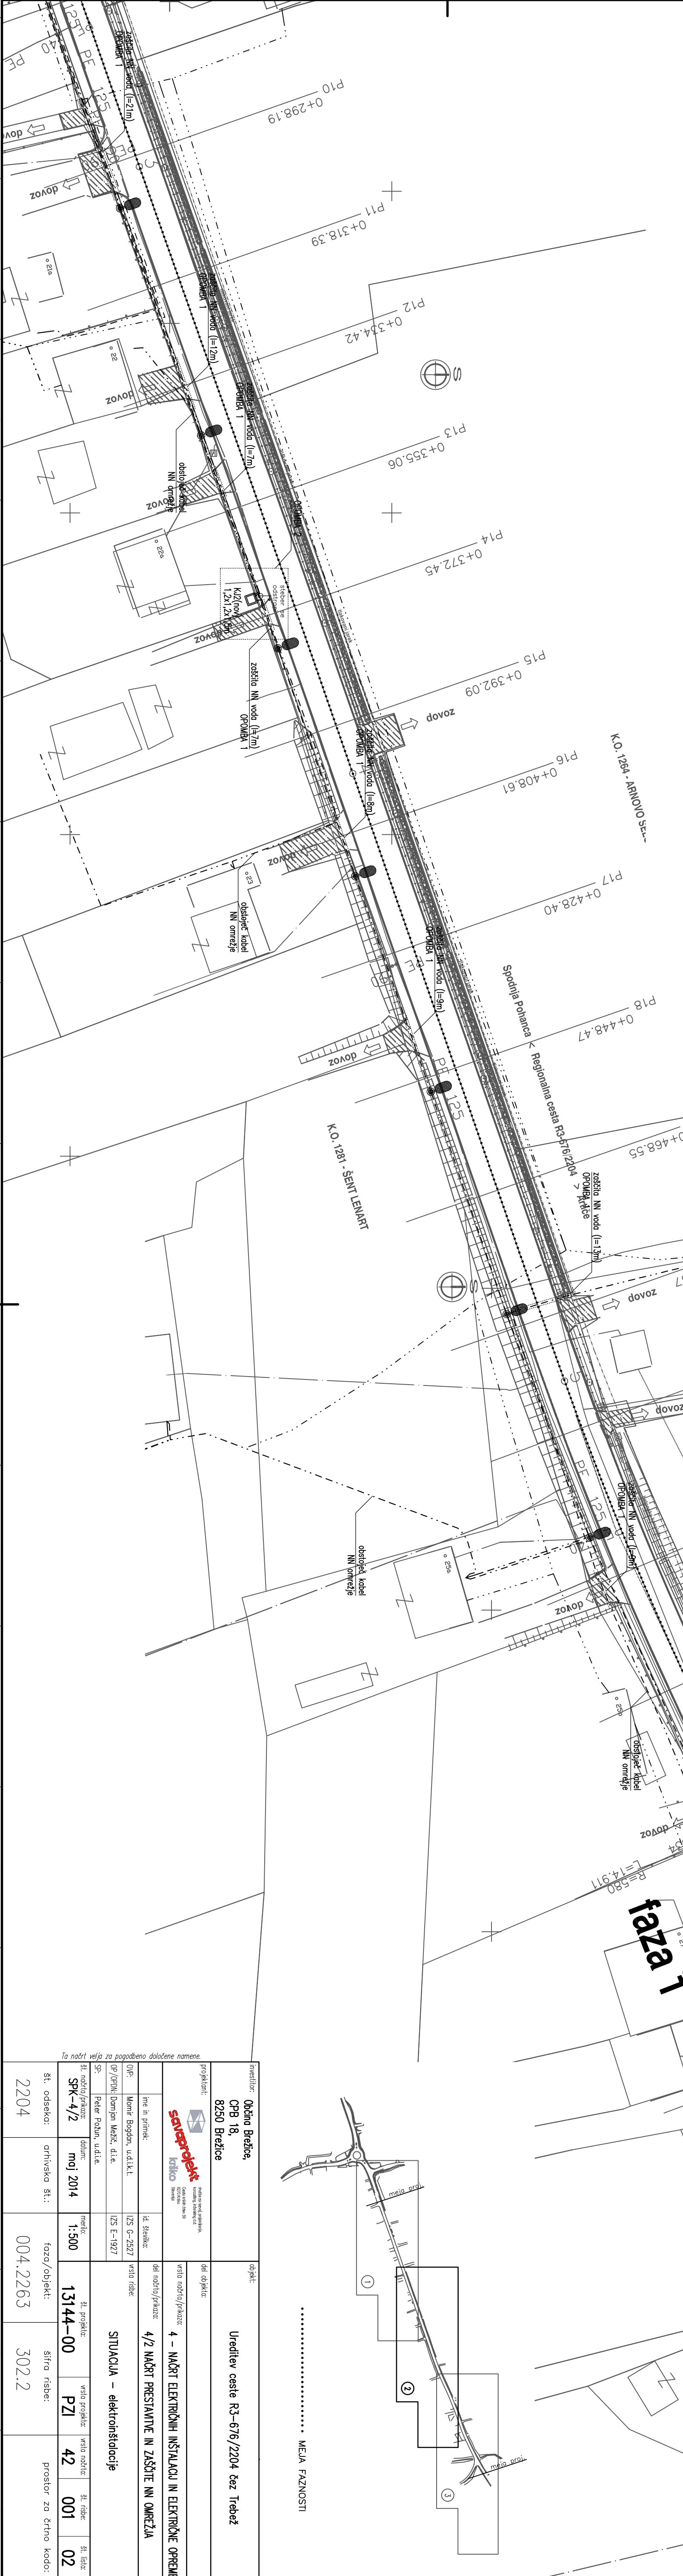
KABLI SE ZAŠČITJO NA VSEH PREČKANJIH CESTE IN NA VSEH OBMOČJIH, KJER TANGIRAJO DOVOZNE CESTI

Izvedba projekta je deljena na tri faze. Najp med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza v celoti izvedena po desnem robu. Med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza v celoti izvedena po desnem robu. Med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza v celoti izvedena po desnem robu.



OPOMBA 2 (odstranitev NN stebra)

Zaradi izgradnje ploščika tangramo ostojici WN stebra (profil P14). Do stebra so izvedeni zemeljski vodi, ki se dvignejo na stebra, iz stebra je bil zaradi neznanih razlogov zrčni vod do končnega uporabnika odstranjen. Ker ploščik poteka čez lokacijo stebra, se le to odstrani. Na lokaciji se izvede nov kabeški jasek dim. 1,2x1,2x1,5m, v njem se izvedejo vsi spoji.

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU



..... MEJA FAZNOJ

Investitor:		Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice		Objekt:		Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež	
Projekti:		  izdala na podlagi projekta urejanja prometne zbirnice R3-676/2204		delo deljaka:			
Ime in priimek:		id. številka:		delo načrta:			
00P: Miroslav Bogdan, u.d.ik.1		I75 G-2572		vrsto načrta/projekta:		4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	
01P: 07/08/01 Domjan Matič, d.1e.		I75 E-1927		delo načrta/projekta:		4/2 NAČRT PRESTAVIANJE IN ZAŠČITE NN OMREŽJA	
SP: Peter Pazdn, u.d.1e.		vrsto risbe:		SITUACIJA – elektronšitaciije			
št. načrta/projekta:		vrsto:					
SPK-4/2		1:500					
datum:		št. projekta:					
moj 2014		13144-00		vrsto projekta:		PZI	
št. odseka:		faza/objekt:		šifra risbe:		prostor za črtno kodo:	
2204		004.2263		302.2			
oznaka št.:							