







- **OPOMBA:**
- Za vse uporabne materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdruževalno/revizijske odprline inštalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V senarij na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska itd.) mora biti vgrajena dodatna oklepna podkonstrukcija.

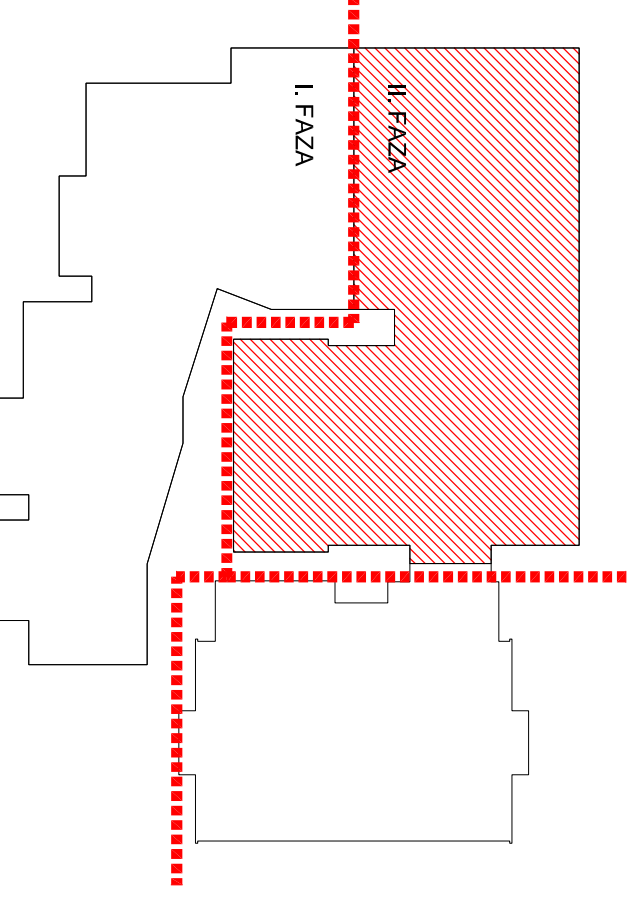

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | ARMIRANO BETONSKE STENE |
|  | SILKATNI ZIDAK 30 – nosilna stena |
|  | SILKATNI ZIDAK – predelno steno |
|  | SILKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena |

 $\pm 0.00 = 373,51$ 

OP:	T. Božičnik, u.d.a.	ZAPS 1227
SP:		
<hr/>		
vrsta ribe:	TLORIS TLAKOV 2. NADSTROPJA	

15	A21
----	-----