


IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!

OPAZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISS, OPISOV ALI PORISOV! IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TENOLOGUE!

PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJAI!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena monnaza opreme (senzorja, pomnilniki, krmiljska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačevalna podkonstrukcija.

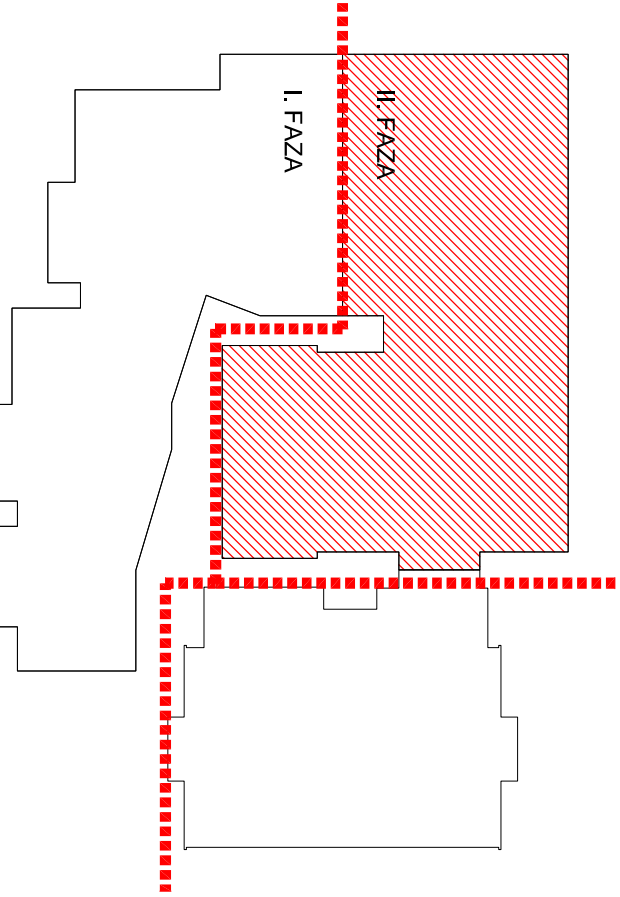

LEGENDA:

- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SIKATNI ZIDAK 20.30 – nosilna steno
- SIKATNI ZIDAK – predelna steno
- SIKATNI ZIDAK 30 – nenasilna steno
- SIKATNI ZIDAK – predelna steno
- MK STENA – predelna steno
- VO MK STENA – predelna steno
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

OŠČINA BREŽICE		Cesta prvnih borcev 18		8250 Brežice	
Saraopjekt d.d.		Cesta krašnih žrtv 59		8270 Krško	
T. Babičnik, učila		Zveš 127		Zveš 127	
SP		SP		SP	
Tloris ostrešja		Tloris ostrešja		Tloris ostrešja	
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE		1/1 - NAČRT ARHITEKTURE		1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	
1:100		1:100		1:100	
SPK-1/1		SPK-1/1		SPK-1/1	
17140-00		17140-00		17140-00	
PZI		PZI		PZI	
1		1		1	
215		215		215	
01		01		01	
0		0		0	