

LETNI PROGRAM

odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske
odpadne vode

2026

Brežice, september 2026





KAZALO

KAZALO	I
1. UVOD	5
2. OSNOVNI PODATKI	5
2.1. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE	5
2.2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	5
2.3. PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	5
2.4. SEZNAM NASELIJ, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA	6
3. OPREMLJENOST Z JAVNO KANALIZACIJO V AGLOMERACIJAH	7
4. PODATKI O OBJEKTIH, NAČINU, VRSTI IN OBSEGU IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE	9
4.1. OBJEKTI ZA IZVAJANJE STORITEV	9
4.2. OPIS TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNE VODE	9
4.2.1. Čistilna naprava Brežice	9
4.2.2. Čistilna naprava Obrežje	10
4.2.3. Čistilna naprava Globoko	10
4.2.4. Monitoring na čistilnih napravah in planirani učinki čiščenja	10
4.2.5. Obseg izvajanja storitev na objektih	10
4.3. OPIS STANJA S POTREBNIMI INVESTICIJSKIMI VZDRŽEVALNIMI DELI IN OCENO STROŠKOV DO KONCA LETA 2026	11
4.3.1. Objekti na javnem kanalizacijskem omrežju	11
4.3.2. Objekti čistilnih naprav	11
5. EVIDENCE O UPORABNIKIH JAVNE SLUŽBE	13
6. EVIDENCA O JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMIH V UPRAVLJANJU	14
7. IZTOKI IZ JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV	14
7.1. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU BREŽICE	14
7.2. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU OBREŽJE	17
7.3. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU GLOBOKO	17
8. DOLŽINA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	18
9. EVIDENCA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU PADAVINSKE ODPADNE VODE	18
9.1. STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA Z UTRJENIH POVRŠIN	18
10. EVIDENCE O ČISTILNIH NAPRAVAH KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	18
11. EVIDENCE O KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKIH	18
12. EVIDENCA O NEPRETOČNIH GREZNICAH IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH	18
12.1. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA NEPRETOČNE GREZNICE	18
12.2. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA MKČN	18
12.3. TERMINSKI PLAN PREVZEMA BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN	19
13. EVIDENCA O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH	19
14. VOZILA IN OPREMA ZA ODVOZ ODPADNE VODE IN BLATA	19





14.1.	OSNOVNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE	19
15.	ŠTEVILO DELOVNIH MEST	20
16.	STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKIH ODPADNIH VODA	20
17.	EVIDENCA O JAVNIH POVRŠINAH, ZASEBNIH UTRJENIH POVRŠINAH	20
18.	EVIDENCA O BILANCI KOLIČIN IN OBREMENITEV ODPADNE VODE.....	20
19.	PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE VODE IZ NEPRETOČNIH GREZNIC IN BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, KI NISO OPREMLJENE ZA OBDELAVO BLATA	21
20.	POROČILA O PRVIH MERITVAH	21
21.	POROČILA O PREGLEDIH MKČN	21
22.	KOLIČINA PREVZETEGA BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	21
23.	KOLIČINA KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI SE PONOVRNO UPORABI IN NJEN NAMEN	21
24.	NAČRT VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA JAVNE KANALIZACIJE	21
25.	OBSEG PREDVIDENEGA REDNEGA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Z OCENO STROŠKOV IN CENIKOM STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PRIČAKOVANI REZULTATI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	22
25.1.	CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE	22
25.2.	PRIKAZ STROŠKOV IN PRIHODKOV NA ENOTI ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE TER ENOTI ČIŠČENJE ODPADNE VODE	23





KAZALO SLIK

SLIKA 1: AGLOMERACIJE KANALIZACIJA (VELJAVNE OD ZAČETKA 2020)	8
SLIKA 2: KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI BREŽICE	14
SLIKA 3: ZAKLJUČEK KANALIZACIJSKEGA SISTEMA BREŽICE NA ČISTILNI NAPRAVI BREŽICE.....	15
SLIKA 4: ZAKLJUČEK METEORNE KANALIZACIJE V INDUSTRIJSKI CONI BREZINA – IZTOK V VODE	15
SLIKA 5: ZAKLJUČEK RAZBREMENILNEGA KANALA METEORNIH VOD POD GRADOM BREŽICE – IZTOK V VODE.....	15
SLIKA 6: ZAKLJUČEK KANALA METEORNIH VOD ZAKOT – IZTOK V VODE IN KANALA RAZBREMENILNIKA.....	16
SLIKA 7: RAZBREMENILNIKA NA KANALU BREŽICE – IZTOK V VODE.....	16
SLIKA 8: RAZBREMENILNIKA NA KANALU ČATEŽ OB SAVI – IZTOK V VODE.....	16
SLIKA 9: ZAKLJUČEK KANALIZACIJSKEGA SISTEMA OBREŽJE.....	17
SLIKA 10: ZAKLJUČEK KANALIZACIJSKEGA SISTEMA GLOBOKO	17
SLIKA 11: PLAN ČIŠČENJA ZA LETO 2026 – KARE TRNJE BREŽICE	22



**KAZALO TABEL**

TABELA 1: PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE	5
TABELA 2: PODATKI O OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	5
TABELA 3: SEZNAM NASELIJ S ŠTEVILOM PREBIVALCEV	6
TABELA 4: SEZNAM AGLOMERACIJ S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM IN ČIŠČENJEM VODA	7
TABELA 5: SEZNAM AGLOMERACIJ, V KATERIH NI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	7
TABELA 6: KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI BREŽICE – PLAN 2026	9
TABELA 7: KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI BREŽICE V ŠTEVILKAH – PLAN 2026	9
TABELA 8: PLANIRANI UČINKI ČIŠČENJA NA POSAMEZNIH ČISTILNIH NAPRAVAH TER ŠTEVILO VZORČENJ V LETU 2026	10
TABELA 9: PLAN OBSEGA IZVAJANJA STORITEV PO OBJEKTIH (TEDENSKI PLAN)	10
TABELA 10: PRIKAZ POTREBNIH NABAV IN STROŠKOV	12
TABELA 11: OCENJEN OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE NA DAN 31. 12. 2026	19
TABELA 12: OCENJEN OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA PITNE VODE NA DAN 31. 12. 2026	19
TABELA 13: SEZNAM VEČJIH OS NA ENOTI ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	20
TABELA 14: PREDVIDENE KOLIČINE ODPADNE VODE PO POSAMEZNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMIH	20
TABELA 15: TRENUTNO VELJAVEN CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	22
TABELA 16: PREDLAGANE CENE ZA LETO 2026	22
TABELA 17: PRIKAZ STROŠKOV IN PRIHODKOV NA ENOTI ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	23
TABELA 18: PRIKAZ STROŠKOV IN PRIHODKOV NA ENOTI ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	23





1. UVOD

Komunala Brežice d.o.o. je bila ustanovljena konec leta 2011 z namenom izvajanja javnih gospodarskih služb, ki so navedene v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Ur. list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11, 104/11, 36/12, 60/13, 107/20 in 31/21). Podjetje izvaja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS).

2. OSNOVNI PODATKI

2.1. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe

Podatki o izvajalcu javne službe	
Naziv	JP Komunala Brežice d.o.o.
Naslov	Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
ID DDV	SI21101906
ODGOVORNA oseba	Aleksander Zupančič
Kontaktna oseba	Miha Pšeničnik
Telefonska št	07 62 09 255
E-pošta	miha.psenicnik@komunala-brezice.si
Organizacijska oblika izvajanja javne službe	Družba z omejeno odgovornostjo

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

2.2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Tabela 2: Podatki o območju izvajanja javne službe

Ime občine	ID občine	Št. prebivalcev
Brežice	9	24.402

(vir: Izbrani podatki po: MERITVE, OBČINE, LETO. SiteTitle (stat.si))

2.3. PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Služba odvajanja in čiščenja odpadne vode se izvaja z upoštevanjem Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 - ZVO-2 – ZOPVOOV), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25), o oblikovanju cen javnih služb govori Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ZOPVOOV (Ur. l. RS, št. 21/25) (v nadaljevanju ZOPVOOV), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19), in Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Brežice. Vse naše obveznosti so opredeljene tudi v štiriletnem programu o Odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice za obdobje 2025-2028.





2.4. SEZNAM NASELIJ, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA

Podatki o številu prebivalcev so povzeti po bazi podatkov iz 1. 1. 2025, ki jo dobimo na spletni strani statističnega urada RS <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.PX/table/tableViewLayout2/>.

Tabela 3: Seznam naselij s številom prebivalcev

Naselje	Št. preb.	Naselje	Št. preb.	Naselje	Št. preb.
Arново selo	298	Globočice	80	Podgračeno	33
Artiče	341	Globoko	321	Podvinje	124
Bizeljska vas	45	Glogov Brod	117	Ponikve	115
Bizeljsko	698	Gorenja Pirošica	124	Poštena vas	50
Blatno	132	Gorenje Skopice	176	Prilipe	84
Bojsno	208	Gornji Lenart	226	Račja vas	99
Boršt	140	Gregovce	49	Rajec	75
Bračna vas	46	Hrastje pri Cerkljah	135	Rakovec	45
Brezje pri Bojsnem	70	Izvir	13	Ribnica	116
Brezje pri Veliki Dolini	86	Jereslavec	137	Rigonce	152
Brezovica na Bizeljskem	101	Jesenice	221	Sela pri Dobovi	581
Brežice	6.867	Kamence	13	Silovec	42
Brvi	46	Kapele	208	Slogonsko	174
Bukošek	307	Koritno	97	Slovenska vas	195
Bukovje	64	Kraška vas	26	Sobenja vas	129
Bušeča vas	146	Križe	124	Spodnja Pohanca	127
Cerina	159	Krška vas	506	Sromlje	117
Cerklje ob Krki	256	Laze	46	Stankovo	7
Cirnik	118	Loče	177	Stara vas - Bizeljsko	209
Cundrovec	129	Mala Dolina	103	Stojanski Vrh	62
Curnovec	164	Mali Cirnik	0	Trebež	272
Čatež ob Savi	405	Mali Obrež	131	Velika Dolina	141
Čedem	10	Mali Vrh	288	Velike Malence	326
Črešnjice pri Cerkljah	234	Mihalovec	306	Veliki Obrež	279
Dečno selo	305	Mostec	215	Vinji Vrh	61
Dednja vas	171	Mrzlava vas	194	Vitna vas	43
Dobeno	63	Nova vas ob Sotli	58	Volčje	104
Dobova	709	Nova vas pri Mokricah	224	Vrhje	230
Dolenja Pirošica	84	Obrežje	355	Vrhovska vas	78
Dolenja vas pri Artičah	93	Oklukova Gora	65	Zasap	44
Dolenje Skopice	207	Orešje na Bizeljskem	196	Zgornja Pohanca	99
Dramlja	62	Pavlova vas	222	Zgornji Obrež	168
Drenovec pri Bukovju	133	Pečice	88	Žejno	129





Dvorce	127	Perišče	22	Župeča vas	205
Gabrje pri Dobovi	221	Piršembreg	255	Župelevec	203
Gaj	36	Pišce	337		

3. OPREMLJENOST Z JAVNO KANALIZACIJO V AGLOMERACIJAH

V letu 2020 so v veljavo stopile nove aglomeracije v občini Brežice. Povzete so po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V spodnjih dveh tabelah so navedene aglomeracije, ki so že opremljene s kanalizacijskim sistemom in se končajo s čistilno napravo oz. aglomeracije, ki še nimajo zgrajenega skupnega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih vod in se odpadna voda odvaža iz greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: mKČN).

Tabela 4: Seznam aglomeracij s kanalizacijskim sistemom in čiščenjem voda

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Občina ime	PE	PE Skupaj	PE/ha
12277	Čatež ob Savi	Brežice	317	349	9,2
50058	Dečno selo - Mali Vrh	Brežice	250	275	6,4
12161	Gornji Lenart	Brežice	6.509	7.316	18,5
12279	Loče	Brežice	194	213	8,9
12272	Mostec	Brežice	230	262	10,1
12248	Obrežje	Brežice	1.050	1.169	5,6
12253	Velika Dolina	Brežice	214	217	7,2
12278	Veliki Obrež	Brežice	1515	1.695	8,2

Tabela 5: Seznam aglomeracij, v katerih ni kanalizacijskega sistema


ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Občina ime	PE v aglomeraciji	PE Skupaj	PE/ha
12198	Artiče	Brežice	239	263	9,1
50080	Bračna vas	Brežice	262	288	5,6
50075	Brezovica na Bizeljskem	Brežice	62	68	6,2
12275	Dvorce	Brežice	89	98	9,8
30338	Gazice	Brežice	71	71	14,2
50028	Gorenja Pirošica	Brežice	104	104	7,4
12155	Gorenje Skopice	Brežice	388	427	12,2
12154	Hrastje pri Cerkljah	Brežice	132	145	14,5
50032	Mrzlava vas	Brežice	112	123	8,8
12156	Račja vas	Brežice	251	276	9,9
50041	Sela pri Dobovi	Brežice	135	135	7,1
12153	Trebež	Brežice	189	208	5,3





12164	Velike Malence	Brežice	727	800	9,2
12158	Zasap	Brežice	237	261	10,1
50051	Zgornji Obrež	Brežice	167	184	7,1
12146	Žejno	Brežice	143	157	9,2
12157	Župeča vas	Brežice	414	455	9,5
50060	Župelevec	Brežice	54	54	7,7

Vir: PISO; https://www.geoprostor.net/piso_int/ewmap.asp?obcina=BREZICE

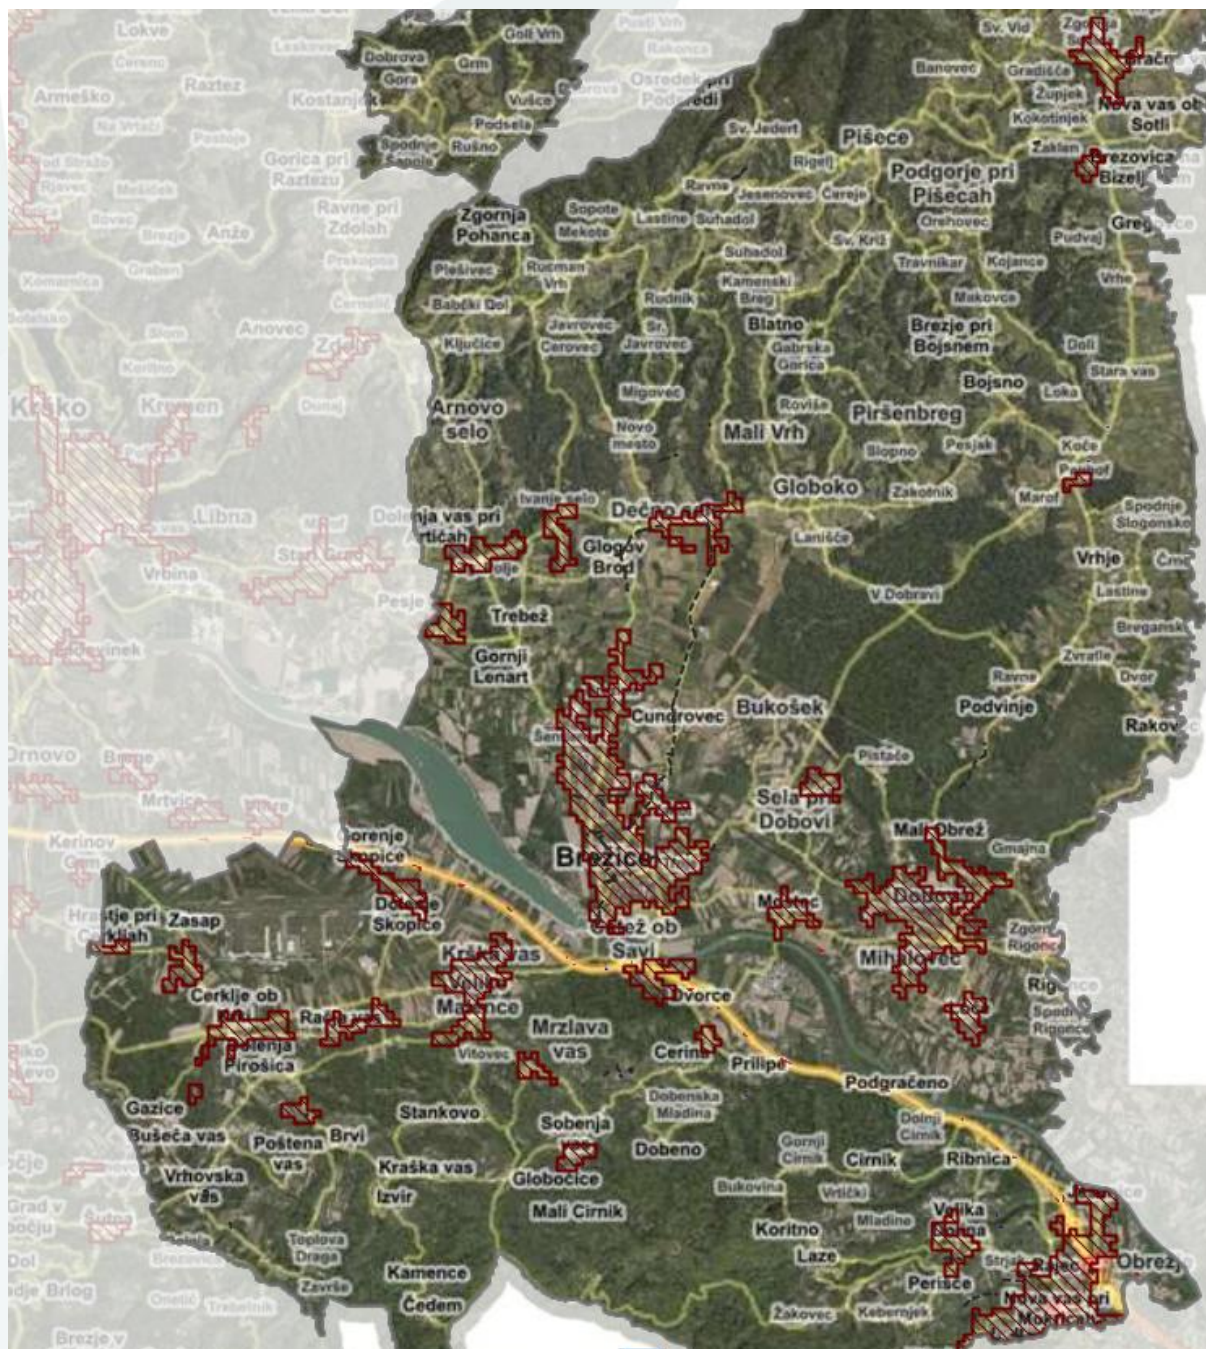

Slika 1: Aglomeracije kanalizacija (veljavne od začetka 2020)





4. PODATKI O OBJEKTIH, NAČINU, VRSTI IN OBSEGU IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE

4.1. OBJEKTI ZA IZVAJANJE STORITEV

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovano na 3 javnih kanalizacijskih sistemih (Brežice, Obrežje in Globoko) za odvajanje odpadnih voda, vsak izmed njih se zaključí s čistilno napravo. Blato iz grezníc in mKČN se obdeluje na čistilni napravi Brežice.

Tabela 6: Kanalizacijski sistemi v občini Brežice – plan 2026

Kanalizacijski sistemi v občini Brežice
3 kanalizacijski sistemi
39 objektov
3.228 kanalizacijskih priključkov
129.244 m omrežja
6.994 pretočnih grezníc
10 nepretočnih grezníc
283 malih komunalnih čistilnih naprav

Tabela 7: Kanalizacijski sistemi v občini Brežice v številkah – plan 2026

Kanalizacijski sistem	Brežice	Obrežje	Globoko
Čistilne naprave	1	1	1
Velikost v PE	13.500	2.310	1.000
Prečrpavališča (št.)	20	15	1
Dolžina omrežja (m)	98.210	30.372	9.118
Fekalnega (m)	43.959	25.780	9.078
Mešanega (m)	40.334	4.558	40
Meteoronega (m)	4.817	34	0

4.2. OPIS TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ODPADNE VODE

4.2.1. Čistilna naprava Brežice

Čistilna naprava (v nadaljevanju: ČN) Brežice je komunalna ČN z delno denitrifikacijo, nitrifikacijo in delno aerobno stabilizacijo blata. Blato se zgošča in dehidrira na centrifugi. ČN obsega naslednje tehnološke sklope: vstopno črpališče, postajo za sprejem grezníc, mehansko predčiščenje, kontaktni bazen, biološki reaktor (SBR), zgoščevalnik blata, skladiščenje in doziranje koagulanta, kompresorsko postajo, dehidracijo, merilno mesto s pripravo tehnološke vode, biofilter. Vsi tehnološki sklopi so združeni v treh objektih: v tehnološki stavbi s črpališčem, v biološki stopnji in merilno iztočnem mestu. Možnost čiščenja na ČN je za 13.500 PE (populacijskih enot).

V letu 2026 je predviden prevzem blata iz grezníc in mKČN v količini cca. 6.500 m³. Predvidevamo tudi cca. 400 ton nastalega blata na ČN Brežice. V te količine je všteta tudi količina pripeljane gošče s ČN Globoko in ČN Obrežje. Letne količine variirajo glede na velikosti grezníc pri uporabnikih. V letu 2026 se planira priklop vseh uporabnikov na novo zgrajeni kanalizaciji Krška vas.





4.2.2. Čistilna naprava Obrežje

ČN Obrežje je komunalna čistilna naprava velikosti 2.310 PE z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo. Višek blata se bo odvažal in dehidriral na centralni čistilni napravi Brežice. Predvidevamo nastanek 770 m³ blata, ki bo odpeljeno na ČN Brežice.

4.2.3. Čistilna naprava Globoko

ČN Globoko obsega dvostopenjsko čiščenje odpadnih voda. V prvi stopnji se voda, ki vstopa na ČN, mehansko očisti (peskolov z maščobnikom in finimi grabljami), nato gre v drugo stopnjo - na biološko čiščenje s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih (SBR) z delno aerobno stabilizacijo, nitrifikacijo in delno denitrifikacijo. Višek blata se odvaži in dehidrira na centralni čistilni napravi Brežice. Predvidevamo nastanek 630 m³ blata, ki bo odpeljeno na ČN Brežice.

4.2.4. Monitoring na čistilnih napravah in planirani učinki čiščenja

Na čistilnih napravah ČČN Brežice, ČN Obrežje in ČN Globoko smo po veljavni zakonodaji dolžni izvajati monitoring učinka čiščenja odpadnih vod.

V letu 2026 so predvideni stroški monitoringa za vse čistilne naprave v višini 12.000 EUR.

Tabela 8: Planirani učinki čiščenja na posameznih čistilnih napravah ter število vzorčenj v letu 2026

Čistilna naprava	Učinek čiščenja po KPK	Učinek čiščenja po BPK	Število vzorčenj
ČČN Brežice	96	92	12
ČN Obrežje	95	95	4
ČN Globoko	90	94	3

4.2.5. Obseg izvajanja storitev na objektih

Obseg dela na čistilnih napravah in kanalizaciji je prikazan v spodnji tabeli. Upravljalec dnevno nadzira delovanje čistilnih naprav in črpališč preko nadzornega sistema SCADA in opravlja obhode kanalizacijskega sistema ter preverja stanje jaškov. Delavec, ki je polovični delovni čas zaposlen na enoti odvajanje, po planu čisti grobe grablje, ki so nameščene v nekaterih jaških in ščitijo črpalke pred zamažitvijo. Opravlja tudi preglede priključkov hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje in delovanja mKČN. Pri odvozu grezničnih gošč lahko pride do zamika/spremembe plana, kot posledica urgentnih storitev glede na potrebe uporabnikov.

Tabela 9: Plan obsega izvajanja storitev po objektih (tedenski plan)

Delavec/ delovno sredstvo	Ponedeljek	Torek	Sreda	Četrtek	Petek
Upravljavec	ČN Brežice	ČN Brežice in ČN Globoko	ČN Brežice	ČN Brežice in ČN Globoko	ČN Brežice
Delavec	ČN Obrežje in čiščenje grabelj	Pregledi priključkov in mKČN	ČN Obrežje in čiščenje grabelj	Pregledi priključkov in mKČN	ČN Obrežje in čiščenje grabelj





Specialno vozilo za odvoz grezničnih gošč	Naročene storitve ali čiščenje kanalizacije	Odvoz blata po planu	Naročene storitve ali čiščenje kanalizacije	Odvoz blata po planu	Naročene storitve ali čiščenje kanalizacije
Traktor	Odvoz blata po planu	Odvoz blata po planu	Odvoz blata po planu	Odvoz blata po planu	Naročene storitve

4.3. OPIS STANJA S POTREBNIMI INVESTICIJSKIMI VZDRŽEVALNIMI DELI IN OCENO STROŠKOV DO KONCA LETA 2026

4.3.1. Objekti na javnem kanalizacijskem omrežju

Objekti kanalizacijskega omrežja v Občini Brežice so v dobrem operativnem stanju, razen posameznih odsekov, ki so dotrajani (vdor tujih vod in posledično spiranje obsipa, občasno uničevanje kanalizacije s strani glodalcev), saj so bili zgrajeni pred letom 1980. Stanje odpadnih nivojev v črpališčih spremljamo preko daljinskega nadzornega sistema, ki je v največji meri zastavljen na kanalizaciji na Obrežju. Vse objekte, ki so brez sistema daljinskega nadzora, je nujno potrebno opremiti z daljinskim nadzorom Atvise, kar je tudi navedeno v Poročilo o stanju GJI.

4.3.1.1. KANALIZACIJA BREŽICE

Na kanalizacijskem sistemu Brežice (zajema naselja: Šentlenart, mesto Brežice z Brezino, Čatež, Trnje, Dobovo, Mostec, Mihalovec, Mali Obrež, Veliki Obrež, Loče in Gabrje) je v letu 2026 potrebno izvesti:

- izgradnjo novih cevovodov v naselju: Zakot in Sodarska pot,
- popolna obnova črpališča pri železniški postaji (obnova črpališča, povečanje odprtine za dvig črpalk, zamenjava tlačne cevi, izgradnja zadrževalnika meteornih vod s črpalko in tlačnim vodom v kanalizacijo),
- nabava črpalk zaradi dotrajanosti in možnosti menjave ob morebitnem izpadu,
- namestitev daljinskega nadzora na črpališčih,
- vgradnja avtomatskih grabelj na črpališča in s tem preprečiti obrabo in zamašitev črpalk.

4.3.1.2. KANALIZACIJA OBREŽJE

- izgradnja novih cevovodov in popolna obnova jaškov,
- vzpostavitev daljinskega nadzora na črpališčih, ki so bili zgrajeni po letu 2006,
- ureditev dovoznih poti do črpališč z nasutjem peska in valjanjem,
- nabava novih črpalk, saj so nekatere od teh v pogonu od leta 2006,
- vgradnja avtomatskih grabelj zaradi pogoste zamašitve kanalizacije.

4.3.1.3. KANALIZACIJA GLOBOKO

- izgradnja novih cevovodov in obnova jaškov,
- izdelava podbojev preko ceste za možnost hišnega priklopa,

4.3.2. Objekti čistilnih naprav

Objekti čistilnih naprav so v dobrem stanju, razen določene strojne opreme, ki je v obratovanju že več kot 13 let in je dotrajana.





V letu 2026 je, zaradi potreb priključitve KS Cerklje ob Krki na ČN Brežice, v sodelovanju s strokovnimi službami lastnika, predvidena izdelava študije, posodobitve in morebitne obnove strojne opreme za omenjeno čistilno napravo.

4.3.2.1. ČISTILNA NAPRAVA BREŽICE

Za nemoteno delovanje čistilne naprave je v letu 2026 potrebno nabaviti:

- črpalko koagulanta,
- 2x mešalo v SBR bazenu,
- puhalo in frekvenčnik z ventilatorji,
- difuzorji zraka v obeh SBR bazenih
- KV ventili skupaj s pogonom za dovod zraka in odpadne vode.

4.3.2.2. ČISTILNA NAPRAVA OBREŽJE

Za nemoteno delovanje čistilne naprave je v letu 2026 potrebno nabaviti:

- črpalko za recikel blata,
- kompaktor na mehanskem predčiščenju,
- obnoviti most usedalnika.

4.3.2.3. ČISTILNA NAPRAVA GLOBOKO

Za nemoteno delovanje čistilne naprave je v letu 2026 potrebno nabaviti:

- električne grablje,
- črpalko za vstopno črpališče.

Skupni stroški celovite izgradnje/obnove in menjave strojev ter naprav znaša po naši oceni: **330.000,00 EUR**.

Tabela 10: Prikaz potrebnih nabav in stroškov

Oznake vrstic	Vsota od strošek (EUR)
Strošek vseh investicij v letu 2026	330.000,00
Čistilna naprava Brežice	89.500,00
<i>Stroji in naprave</i>	<i>89.500,00</i>
Črpalka koagulanta	7.500,00
Motor puhala in frekvenčnik	10.000,00
Mešalo v SBR bazenu	20.000,00
Difuzorji zraka v SBR bazenih	30.000,00
Puhalo z ventilatorji ohišja	2.000,00
KV ventili s pogonom za zrak in dotok odpadne vode v SBR bazenih	20.000,00
Čistilna naprava Globoko	26.500,00
<i>Stroji in naprave</i>	<i>26.500,00</i>
Črpalka vstopno črpališče	6.500,00
Električne grablje	20.000,00
Čistilna naprava Obrežje	20.000,00
<i>Stroji in naprave</i>	<i>20.000,00</i>
Črpalka recikel	3.000,00
Kompaktor	8.500,00
Most usedalnika	8.500,00
Kanalizacija Brežice	136.000,00





Črpalke	36.500,00
Črpališče železniška postaja Brežice	3.000,00
Črpališče Brezina - tenis 2	3.000,00
Črpališče Dobovska c. A - 2 Brežice	4.000,00
Črpališče Katič	3.000,00
Črpališče Loče	3.000,00
Črpališče Mihalovec	3.000,00
Črpališče PTT Dobova	2.500,00
Črpališče Rigonce - 2	3.500,00
Črpališče Sela AFP - 1	3.000,00
Črpališče stadion	5.500,00
Črpališče Veliki Obrež	3.000,00
<i>Popolna obnova črpališč</i>	<i>67.000,00</i>
Črpališče pošta Dobova - ureditev elektro omare	4.000,00
Črpališče želez. postaja - ureditev elektro napeljave	3.000,00
Kolodvorska – lastništvo in popolna obnova	60.000,00
Telemetrija	32.500,00
Kanalizacija Globoko	33.500,00
<i>Izdelava podbojev za hišne priključke</i>	<i>12.000,00</i>
Globoko 29, 31 in 33a	12.000,00
<i>Obnova cevovoda in jaškov</i>	<i>15.000,00</i>
Mali vrh 2 proti Dečno selo 27 - 6 kom	5.500,00
Mali vrh 2b do črpališča – 8 kom,	6.500,00
Globoko 23 do ČN Globoko – 4 kom	3.000,00
<i>Telemetrija</i>	<i>6.500,00</i>
Kanalizacija Obrežje	24.500,00
Črpalke	19.000,00
Črpališče Velika Dolina - b 1	3.500,00
Črpališče Velika Dolina - c 1	3.500,00
Črpališče EMŠER 2 - 2	3.500,00
Črpališče GTO 1	5.500,00
Črpališče Rajec - b (Šinko, Rajec 5)	3.000,00
<i>Ureditev dovoznih poti do črpališč</i>	<i>5.500,00</i>
Črpališče. GTO, md-a, VD-a, RA-b in RA-c	5.500,00

Za leto 2026 je planirana nabava osnovnih sredstev za garantirano delovanje vseh črpališč in čistilnih naprav. V kolikor ne bodo nabavljena zgoraj omenjene naprave in črpalke, lahko pričakujemo, da zaradi dotrajanosti in starosti naprav pride do izpada določenih črpališč in čistilnih naprav.

5. EVIDENCE O UPORABNIKIH JAVNE SLUŽBE


Na Komunali Brežice vodimo evidence o uporabnikih storitev javne službe v programu 3tav, ki se uporablja za vodenje evidenc o uporabnikih in njihovi uporabi komunalnih storitev, nabave materiala in skladiščno poslovanje, izvedbe ponudb in sprejem naročila kupcev, vnosi delovnih nalogov in obračuni, finance...





6. EVIDENCA O JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMIH V UPRAVLJANJU

Odvajanje odpadne in padavinske odpadne vode se vrši po kanalizacijskih sistemih, za katere je izdelan kataster. Pregled in izpis potrebnih podatkov se vrši preko programa Protok.

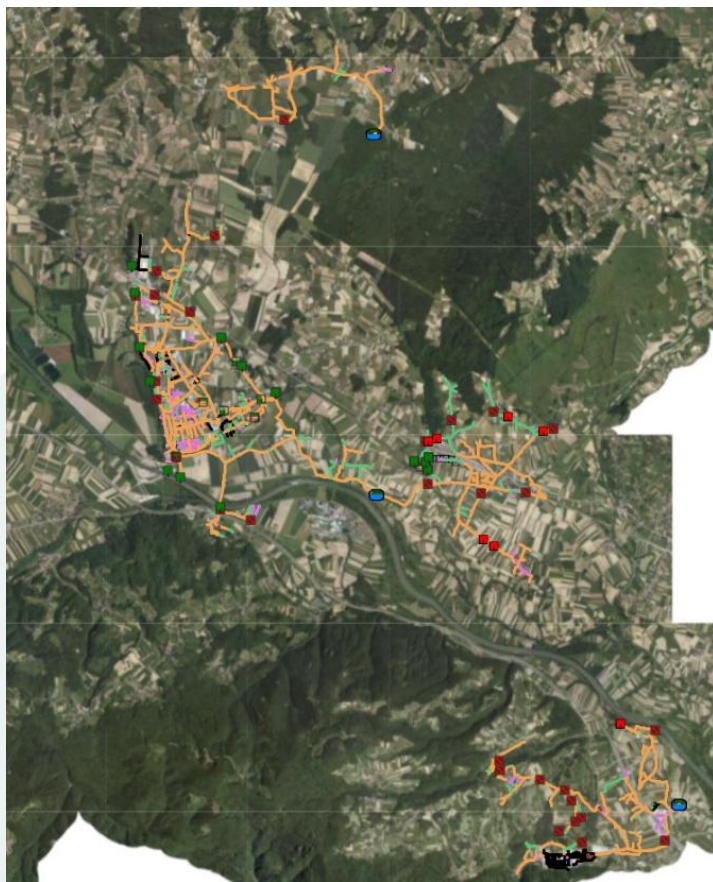

Slika 2: Kanalizacijski sistem v občini Brežice

Vir podatkov: program Protok: 21. 8. 2025

7. IZTOKI IZ JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

7.1. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU BREŽICE

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode se v Brežicah vrši preko treh sistemov, od katerih se kanalizacijski sistem za odvajanje komunalnih odpadnih voda zaključi na čistilni napravi Brežice, meteorni kanali pa v odvodnikih.





Slika 3: Zaključek kanalizacijskega sistema Brežice na čistilni napravi Brežice



Slika 4: Zaključek meteorne kanalizacije v industrijski coni Brežina – iztok v vode



Slika 5: Zaključek razbremenilnega kanala meteornih vod pod gradom Brežice – iztok v vode





Slika 6: Zaključek kanala meteorolnih vod Zakot – iztok v vode in kanala razbremenilnika



Slika 7: Razbremenilnika na kanalu Brežice – iztok v vode



Slika 8: Razbremenilnika na kanalu Čatež ob Savi – iztok v vode





V letu 2026 bomo čistili in vzdrževali razbremenilnike najmanj 2 x letno, po potrebi tudi pogosteje.

7.2. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU OBREŽJE

Odvajanje komunalne odpadne vode se na Obrežju vrši preko enega fekalnega kanala, ki se zaključi na čistilni napravi Obrežje, meteorni kanali pa v odvodnikih. Kanalizacijski sistem Obrežje se zaključi na čistilni napravi Obrežje.



Slika 9: Zaključek kanalizacijskega sistema Obrežje

V letu 2026 bomo čistili in vzdrževali razbremenilnik po potrebi oz. najmanj 2 x letno.

7.3. ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA KANALIZACIJSKEM SISTEMU GLOBOKO

Kanalizacijski sistem Globoko se zaključi na čistilni napravi Globoko.



Slika 10: Zaključek kanalizacijskega sistema Globoko

V letu 2026 bomo čistili in vzdrževali črpališče po potrebi oz. najmanj 2 x letno.





8. DOLŽINA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Podatki o dolžini kanalizacijskih sistemov v Občini Brežice so podani v točki 5.

9. EVIDENCA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU PADAVINSKE ODPADNE VODE

9.1. STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA Z UTRJENIH POVRŠIN

Storitve odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda, za katere se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo s površin, z zasebnih utrjenih površin in ki niso večje od 100 m² ter pripadajo objektu, so zajete v ceni odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Za zasebne utrjene površine, iz katerih se meteorna voda odvaja v javno kanalizacijo, ki so večje od 100 m², bomo pripravili izračun cene na enoto za obračun odvajanja padavinske odpadne vode, po pridobitvi vseh potrebnih podatkov za pripravo cene.

10. EVIDENCE O ČISTILNIH NAPRAVAH KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

V občini Brežice upravljamo s čistilno napravo Obrežje, ki obratuje od leta 2006, centralno čistilno napravo Brežice, ki obratuje od leta 2009 in čistilno napravo Globoko, ki obratuje od leta 2010. Na vseh čistilnih napravah se vodijo obratovalni dnevniki in evidence o delovanju posameznih strojev in naprav.

11. EVIDENCE O KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKIH

V skladu s 6. členom Pravilnika o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 21/25 – ZOPVOOV) se v katastru vodi le evidenca mesta priključitev na javno kanalizacijo, ne pa tudi priključkov.

12. EVIDENCA O NEPRETOČNIH GREZNICAH IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

V Občini Brežice imamo evidentiranih 10 nepretočnih greznic in ne pričakujemo povečanja števila. V istem letu je evidentiranih 283 mKČN, do konca leta 2025 pa pričakujemo skupno okoli 290 delujočih mKČN. Evidence mesečno posodabljam.

12.1. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA NEPRETOČNE GREZNICE

Nepretočna greznica je vodotesna greznica brez iztoka. Njeno ustreznost mora uporabnik dokazati s testom vodotesnosti akreditiranega laboratorija. Vsebina nepretočnih greznic se po dogovoru z lastnikom periodično odvaža na čiščenje na centralno čistilno napravo Brežice. Strošek odvozov vsebine iz nepretočnih greznic je vštet v ceno odvoza blata iz greznic in mKČN. Nepretočne greznice se nahajajo v: Podgorju pri Pišecah, Brezju pri Veliki Dolini, Župeči vasi, Brezovici na Bizeljskem, Selah pri Dobovi, Prešernovi cesti v Brežicah, Dolenjih Skopicah, Pišecah in Dvorcah.

12.2. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZA OBJEKTE, KI SO PRIKLJUČENI NA MKČN

Kjer ni urejenega odvajanja odpadne vode v javne kanalizacijske sisteme, imajo uporabniki, z izjemo prej opisanih nepretočnih greznic, urejene individualne sisteme odvajanja odpadne vode v obstoječe pretočne greznice ali na mKČN. Čiščenje komunalnega odpadnega blata iz obstoječih greznic in mKČN se izvaja na centralni čistilni napravi Brežice.





Praznjenje izvajamo sistematično po naseljih. Uporabnike predhodno po pošti obvestimo o terminu odvoza, kasneje pa se ustno dogovorimo o točnem datumu in uri odvoza in o tem vodimo ustrezne evidence.

12.3. TERMINSKI PLAN PREVZEMA BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN

Vsako leto pripravimo okvirni plan praznjenja greznice in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Brežice, ki ga objavimo na spletni strani podjetja. Ker je z leti prišlo do zamikov prvotnih planov – izredna praznjenja na željo uporabnikov, bomo v letu 2026 izvedli praznjenje po celotni Občini Brežice vsem tistim, katerim je od zadnjega praznjenja poteklo več kot dve leti. Le tem bomo poslali obvestila o terminu praznjenja, ki pa se v hladnih mesecih ne izvaja.

13. EVIDENCA O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Pri prijavi mKČN upravljavcu odvajanja in čiščenja odpadnih vod vse podatke o lastnikih, tipu, lastnostih in meritvah, hranimo na sedežu podjetja. Vodimo tudi evidenco o lokacijah vgraditve mKČN po naseljih.

14. VOZILA IN OPREMA ZA ODVOZ ODPADNE VODE IN BLATA

Za prevzem odpadne vode in blata iz greznice in mKČN uporabljamo specialno tovorno vozilo za odvoz gošče, ki ima možnost odvoza 10 m³ blata in traktor s cisterno volumna 7 m³. V Tehničnem pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Brežice je predpisano, da oddaljenost greznice ali mKČN od mesta, do koder je možno dostopati z tovornim motornim vozilom, ne sme biti večja kot 30 m. Na specialnem motornem vozilu imamo možnost črpanja do oddaljenosti cca. 40 m. Za težje dostopna mesta praznjenja uporabljamo traktor s cisterno.

14.1. OSNOVNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE

V spodnjih tabelah se nahaja seznam potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javnih služb in ocenjen obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode na dan 31. 12. 2026.

Tabela 11: Ocenjen obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode na dan 31. 12. 2026

Enota	Nabavna vrednost (EUR)	Odpisana vrednost (EUR)	Knjigovodska vrednost (EUR)	Ocenjena vrednost nabave v letu 2026 (EUR)
Odvajanje	635.145,37	440.761,70	194.383,67	120.000,00
Čiščenje	56.201,32	38.138,03	18.063,29	5.000,00

Tabela 12: Ocenjen obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe čiščenja pitne vode na dan 31. 12. 2026

Naziv osnovnega sredstva	Število
Vozilo za čiščenje kanalizacije in odvoz grezničnih gošč	1
Traktor za odvoz grezničnih gošč	2
Tlačna cev	1
Čelni traktorski nakladalec	1
Cisterna za gnojvko BSA VTW 6t	1
Kombi	1





Tabela 13: Seznam večjih OS na enoti Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

Naziv osnovnega sredstva	Število
Halogenski analizator vlage	1
Viličar	1
Računalnik MEGA 4000b	1

Za izvajanje GJS se bodo po potrebi uporabljala tudi osnovna sredstva, ki so razporejena na drugih enotah. V tem primeru se osnovna sredstva stroškovno evidentirajo na enotah, kjer so se osnovna sredstva uporabila.

15. ŠTEVILO DELOVNIH MEST

Na enotah Odvajanje in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je v letu 2026 planiranih 6,5 zaposlenih. Ker se delo dopolnjuje na ostalih enotah GJS, so zaposleni na posamezni enoti obremenjeni v določenem deležu na vsaki enoti. Ure, ki jih zaposleni opravijo na drugih enotah, se stroškovno evidentirajo na enotah, kjer je bilo delo opravljeno.

16. STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKIH ODPADNIH VODA

V Občini Brežice nimamo večjih industrijskih virov odpadne vode.

17. EVIDENCA O JAVNIH POVRŠINAH, ZASEBNIH UTRJENIH POVRŠINAH

Izvajalec javne službe bo določil količino opravljene storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh, ki se bo uporabnikom obračunala glede na količino padavinske vode s streh, ki se bo odvajala v javno kanalizacijo ali čistila na komunalni čistilni napravi. Storitve iz prejšnjega stavka se bodo obračunavale v m³ glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske vode s strehe se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi. Izvajalec je v fazi pridobivanja podatkov o prispevnih površinah, načinu obračunavanja in višini cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz streh in utrjenih površin.

18. EVIDENCA O BILANCI KOLIČIN IN OBREMENITEV ODPADNE VODE

Na območju občine Brežice so trije kanalizacijski sistemi. Na kanalizacijskem sistemu Brežice je zraven fekalnega kanala tudi mešana kanalizacija. Po izračunih se iz utrjenih površin in streh v javno kanalizacijo odvede cca. 1.000.000 m³ meteorne vode letno. V letu 2026 predvidevamo, da bodo uporabniki porabili cca. 590.300 m³ pitne vode na kanalizacijskih sistemih v Občini Brežice, na CČN Brežice pa bomo očistili cca. 1.590.300 m³ odpadne vode. Razlike med seštevki predstavljajo vdori tujih voda in razbremenjene vode na mešanih sistemih, za katere ne izvajamo meritev.

Tabela 14: Predvidene količine odpadne vode po posameznih kanalizacijskih sistemih

Kanalizacijski sistem	Količina prodane pitne vode (m ³)	Količina razbremenjene odpadne vode	Količina padavinske odpadne vode (m ³)
Obrežje	73.000	ni mešanega sistema	fekalni kanali
Brežice	495.000	ni meritve	1.100.000
Globoko	22.300	ni mešanega sistema	fekalni kanali





19. PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE VODE IZ NEPRETOČNIH GREZNIC IN BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, KI NISO OPREMLJENE ZA OBDELAVO BLATA

Prevzem blata iz nepretočnih greznic se bo vršil po dogovoru z lastnikom oz. ob zapolnitvi kapacitete greznice. Frekvenca odvoza iz nepretočnih greznic je v povprečju dvakrat letno. Vsebina se odvaža na centralno čistilno napravo Brežice. Stroški odvoza so všteti v ceni odvoza grezničnih gošč.

Čistilna naprava Obrežje je bila opremljena z napravo za dehidriranje blata, vendar smo dehidracijo opustili zaradi prevelikih obratovalnih stroškov, saj je naprava porabila cca. 12 m³ pitne vode na uro, da se je dehidriralo okoli 1 m³ blata. Tako sedaj blato iz zalogovnika čistilne naprave Obrežje vozimo v zalogovnik čistilne naprave Brežice. Čistilna naprava Globoko pa ni bila projektirana za obdelavo blata, saj je njena kapaciteta (1.000 PE) premajhna za obdelavo blata na sami čistilni napravi. Tudi blato iz te čistilne naprave odvažamo na čistilno napravo Brežice.

20. POROČILA O PRVIH MERITVAH

Pri prijavi mKČN je dolžan vsak lastnik oz. upravljavec mKČN prinesiti poročilo o prvih meritvah, ki je dokazilo o pravilnem delovanju mKČN in vodno soglasje izdano s strani ARSO. Na podlagi meritev in soglasja, uporabnika vpišemo v evidenco in mu naslednji mesec zmanjšamo okoljsko dajatev za odpadno vodo v višini 90 %. Poročila o prvih meritvah in o vseh nadaljnjih meritvah se vodijo v seznamu na sedežu podjetja.

21. POROČILA O PREGLEDIH MKČN

Prvi pregled delovanja mKČN naše strokovne službe izvršijo leto po pridobljenih prvih meritvah. V kolikor se ugotovi, da čistilna naprava pravilno deluje, nadaljnje preglede opravljamo na vsake tri leta. O pregledu se napiše zapisnik, ki je podlaga za nadaljnjo oprostitev okoljske dajatve v višini 90%. V kolikor mKČN ne izpolnjuje kriterijev čiščenja odpadne vode, se oprostitev okoljske dajatve ukine in uporabnik plača okoljsko dajatev v celotnem znesku. Poročila o prvih meritvah in o vseh nadaljnjih meritvah se vodijo na sedežu podjetja.

22. KOLIČINA PREVZETEGA BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Blato iz KČN Obrežje in KČN Globoko zaradi manjših stroškov dehidracije vozimo na CČN Brežice, kjer ga dehidriramo. V letu 2026 predvidevamo odvoz 770 m³ blata s KČN Obrežje in 630 m³ s ČN Globoko. Planirani stroški odvoza dehidriranega blata na odlagališče CeROD za leto 2026 bodo cca. 65.000 EUR.

23. KOLIČINA KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI SE PONOVRNO UPORABI IN NJEN NAMEN

Sistem ponovne uporabe odpadne vode imamo postavljen na CČN Brežice. Tehnološka voda se uporablja za izpiranje grabelj in sit v procesu čiščenja odpadne vode, pri čemer na letni ravni prihranimo približno 600 m³ pitne vode.

24. NAČRT VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA JAVNE KANALIZACIJE

Načrt vzdrževanja in čiščenja kanalizacije je terminsko razdeljen na območja čiščenja. Tedenski pregled črpališč opravljamo z vizualnim pregledom samega črpališča. Na kanalizacijskem sistemu bomo na vseh opremljenih črpališčih z daljinskim nadzorom sistema pregledovali delovanje naprav. Na ostalih črpališčih v Občini Brežice, kjer še ni telemetrije, bo potreben nadzor enkrat na dva dni. V določena črpališča smo zaradi večkratne zamašitve črpalk vstavili ročne grobe grablje, ki jih bomo tedensko ročno čistili. Na črpališčih, kjer prihaja do pogostih zamašitev, bi bila smotrna vgradnja avtomatskih grabelj. S tem se izognemo zamašitvi črpalk in nepotrebnih stroškov z izvekom črpalk ter podaljšamo življenjsko dobo delovanja črpalk.

Na sliki spodaj je z rumeno označeno čiščenje kanalizacije po letnih planih v Občini Brežice. Čiščenje vseh kanalizacijskih sistemov opravljamo s specialnim vozilom.





V letu 2026 bomo po planu izvedli odvoz blata iz 2.284 greznice in mKČN ter po planu za leto 2026 očistili kanalizacijo v Brežicah – kare TRNJE v skupni dolžini cca. 10.262 m.



Slika 11: Plan čiščenja za leto 2026 – kare TRNJE Brežice

25. OBSEG PREDVIDENEGA REDNEGA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Z OCENO STROŠKOV IN CENIKOM STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PRIČAKOVANI REZULTATI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe z oceno stroškov in ceno storitev je podrobneje predstavljen v predračunskem elaboratu. Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV – uredba MEDO). Omrežnina vključuje, poleg stroška najemnine javne infrastrukture, še stroške zavarovalnih premij. Uredba v 6. čl. zahteva, da izvajalec vsako leto za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med cenama glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če ugotovljena razlika presega 10 % potrjene cene, mora izvajalec poslati elaborat pristojnemu organu, ta pa mora začeti postopek potrjevanja. Pristojni organ Občine potrdi »potrjeno ceno storitve javne službe« (omrežnina, cena opravljanja storitev javne službe). Na položnici je prikazana »zaračunana cena storitve javne službe«, ki jo plača uporabnik.

25.1. CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE

Tabela 15: Trenutno veljaven cenik odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Storitev	Odvajanje €/m ³	Čiščenje €/m ³	Greznice €/m ³	mKČN €/m ³
Omrežnina	6,9870	0,6161	0,6161	0,6161
Cena storitve	0,3815	0,6365	0,3193	0,3193

Tabela 16: Predlagane cene za leto 2026

Storitev	Odvajanje €/m ³	Čiščenje €/m ³	Greznice €/m ³	mKČN €/m ³
Omrežnina	6,4013	0,6932	0,6932	0,6932
Cena storitve	0,3815	0,6365	0,3193	0,3193





25.2. PRIKAZ STROŠKOV IN PRIHODKOV NA ENOTI ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE TER ENOTI ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Tabela 17: Prikaz stroškov in prihodkov na enoti Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2024 (EUR)	Plan 2026 (EUR)
Prihodki skupaj	1.046.991,63	1.078.200,00
Stroški skupaj	1.035.719,60	1.074.800,00
Neposredni proizvodjalni stroški	947.537,86	980.050,00
<i>Stroški materiala in trg. blaga</i>	<i>77.876,45</i>	<i>77.450,00</i>
<i>Stroški najemnine infrastrukture GJS</i>	<i>541.362,86</i>	<i>579.000,00</i>
<i>Stroški drugih storitev</i>	<i>98.864,39</i>	<i>98.950,00</i>
<i>Stroški dela</i>	<i>171.764,68</i>	<i>198.800,00</i>
<i>Stroški amortizacije</i>	<i>53.617,98</i>	<i>17.400,00</i>
<i>Drugi poslovni odhodki</i>	<i>325,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Finančni odhodki</i>	<i>3.726,07</i>	<i>8.450,00</i>
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	35.633,81	43.800,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	10.800,61	10.590,00
Splošni stroški	41.747,32	40.360,00
Rezultat	11.272,03	3.400,00

Tabela 18: Prikaz stroškov in prihodkov na enoti Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

	Realizacija 2024 (EUR)	Plan 2026 (EUR)
Prihodki skupaj	474.061,38	517.780,00
Stroški skupaj	470.330,37	517.130,00
Neposredni proizvodjalni stroški	403.153,94	439.500,00
<i>Stroški materiala in trg. blaga</i>	<i>102.253,18</i>	<i>104.650,00</i>
<i>Stroški najemnine infrastrukture GJS</i>	<i>85.077,76</i>	<i>100.200,00</i>
<i>Stroški drugih storitev</i>	<i>153.623,76</i>	<i>161.860,00</i>
<i>Stroški dela</i>	<i>59.630,72</i>	<i>66.010,00</i>
<i>Stroški amortizacije</i>	<i>2.444,56</i>	<i>6.330,00</i>
<i>Drugi poslovni odhodki</i>	<i>12,26</i>	<i>0,00</i>
<i>Finančni odhodki</i>	<i>111,70</i>	<i>450,00</i>
Posredni (splošni) proizvodjalni stroški	27.906,59	37.060,00
Splošno nabavno-prodajni stroški	6.573,01	6.430,00
Splošni stroški	32.696,76	34.140,00
Rezultat	3.731,01	650,00

Pripravil:
Pšeničnik Miha

Vodja GJS:
Novoselc Jadranka

Direktor:
Aleksander Zupančič





Komunala
Brežice

Ohranimo **okolje** čisto.
komunala-brežice.si