

NAYY-J 4x70+1,5 mm²
Dovod iz TP JUTRANIKA – IZVOD CIRKUS

ENAKOVREDNO:
– "SCHrack" KMZ002012P


LEGENDA:

kWh – Direktni trifazni
števlec 3x230/400 V, 5–85 A
kot npr. tip MT371–D1A54
"SKRAEMECO"


- SISTEM INSTALACIJE:
TN–C
- ZAŠČITA:
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA

Oprema bo nameščena v priključno–merilni
prostostoječi omarici kot npr. tip KMZ002012P
"Schrack", dim. 750x1000x300 mm, v zaščiti IP54.
Vsi elementi, preko katerih je mogoče vplivati
na obračun električne energije, morajo
imeti možnost plombiranja.

Opomba: Drug tip števca di ohišja je lahko
določen v soglasju elektrodistribucije za prikop.

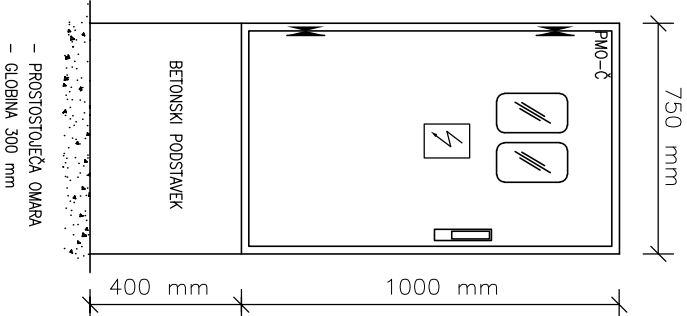

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor: Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice				objekt: Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovni cesti med Dobovsko in Prešernovo			
projektant:  <small>oddelka za strojno projektiranje inženjerski biro</small>				del objekta:			
OVP: Andrež Hribar, u.d.v.k.i.				vrsta risbe: ENOPOLNA SHEMA PRIKLJUČNO MERILNE OMARE PMO–R IN PMO–C			
OP/OPDN: Damjan Mežič, d.l.e.				vrsta projekta: PZI			
SP: Andrej Molan, e.l.				vrsta načrta: 4			
št. načrta/prikoza: SPK–4				št. risbe: 010			
datum: junij 2017				št. lista: 01			
merilo: 1:500				sprem.: 0			
17038–00				A3			