

1 2 3 4

A

A

B


B

C

C

D


D

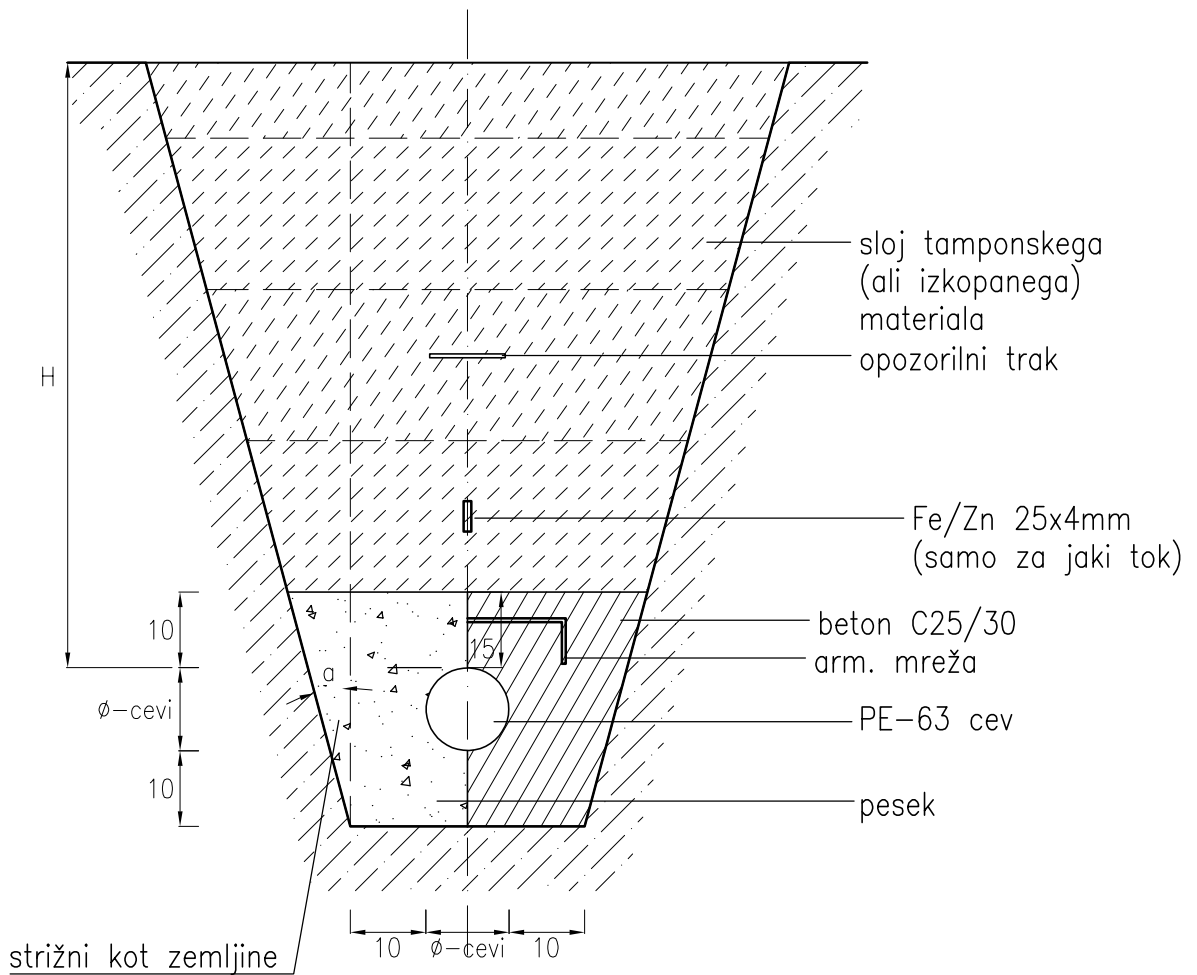

Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

* – samo v posebnih primerih

projektant:  družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.o.o. Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija		investitor: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice		objekt: Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste	
vrsta/del načrta: 4		OP/OPDN: D. Mežič, d.i.e.		vrsta risbe: Presek 1x1 cevne kabelske kanalizacije	
št. načrta: SPK-4		SP: A. Molan, e.t.		IZS E-1927	
datum: april 2017		merilo: /		št. projekta: 14090-00	
vrsta projekta: PZI		vrsta načrta: 4		št. risbe: 112	
št. lista: 01		sprem.: 0		A4	