



Brez dodatne zaščite

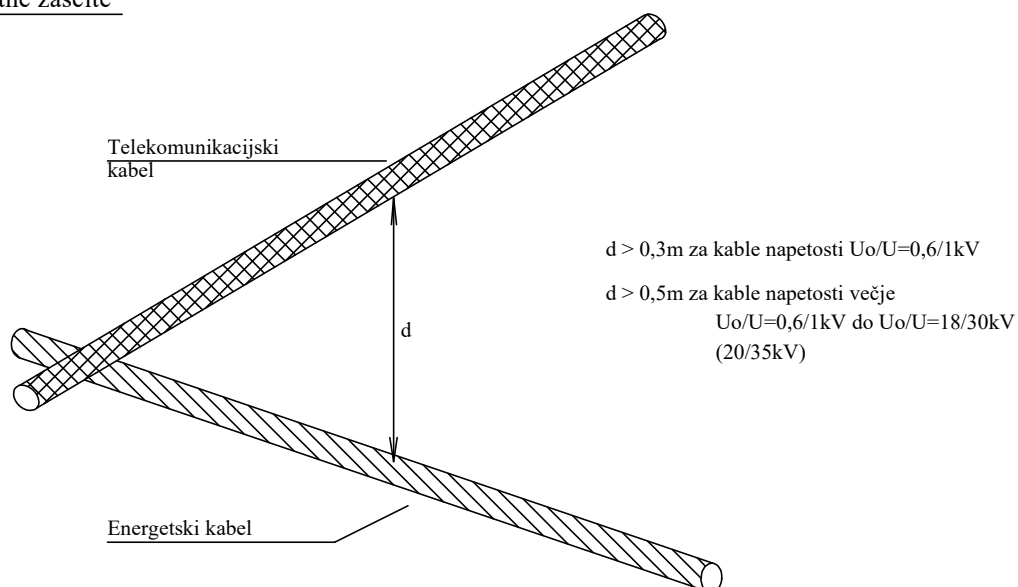


Z dodatno zaščito

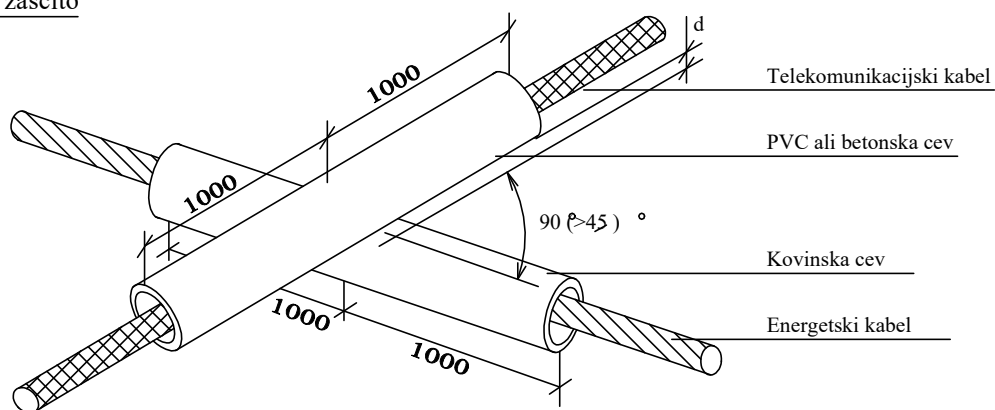

$d \leq 0,3\text{m}$ za kable napetosti $U_o/U=0,6/1\text{kV}$

Enožolni kable enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev

$d \leq 0,5\text{m}$ za kable napetosti večje
 $U_o/U=0,6/1\text{kV}$ do $U_o/U=18/30\text{kV}$
(20/35kV)



QA - INŽENIRING IN SVETOVALNI INŽENIRING

ANTON EREŠ, s.p. Kocbekova 16, 8250 Brežice

INVESTITOR :

OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18,
8250 BREŽICE

NAZIV
OBJEKTA :

Parkirišča v Dobovi

ODG. VODJA
PROJEKTA :

mag. Vojko Bibič, univ.dipl.ing.gr.

Ident.št.:
G-0685

VRSTA
PROJEKTA :

PZI

ODGOVORNI
PROJEKTANT :

Anton Ereš, u.d.i.e.

Ident.št.:
E-0066

VRSTA
NAČRTA :

**NAČRT S PODROČJA
ELEKTROTEHNIKE**

RISBA :

KRIŽANJE 1 kV KABLA IN TK VODOV

ŠTEVILKA PROJEKTA :

3306/N-20

MERILO :

N/A

ŠTEVILKA RISBE :

LS-06

DATUM :

julij 2021