

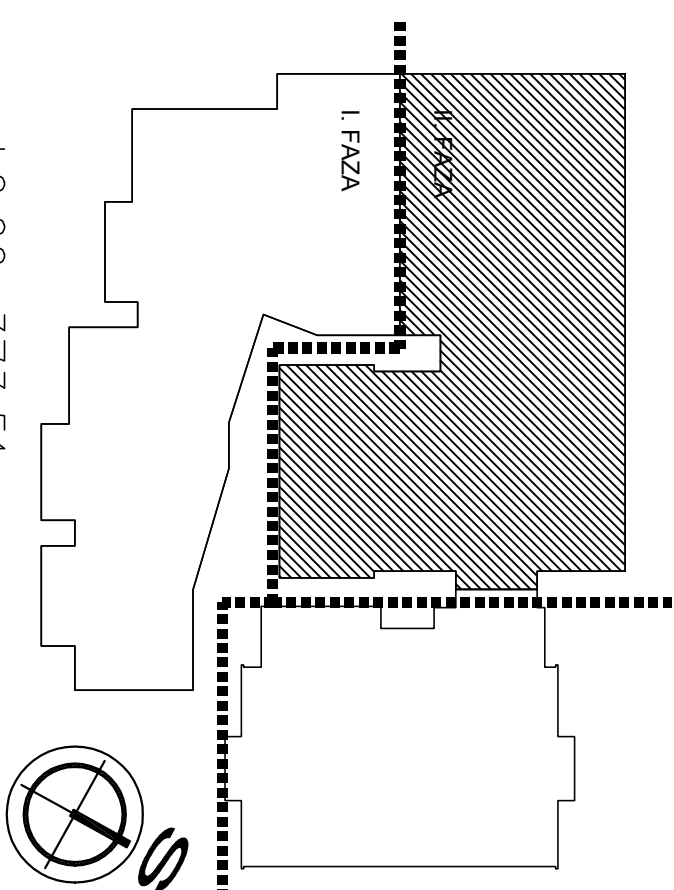
IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBISČU
PREVERITI IN USKLADITI!

IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOVI IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!

PRI PREBOJH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

 $\pm 0.00 = 373,51$

- spušen strop v rastru 60/ 60 na kovinski podkonstrukciji

- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca

ON. 04050. 1=97cm
Y.O. 0158

Peskolov
K.P.-0.74
K.D.-1.94
K.V.-1.54
K.I.-1.34

Peskovoye
K.P.-0.74

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene