KRIŽANJE INSTALACIJ

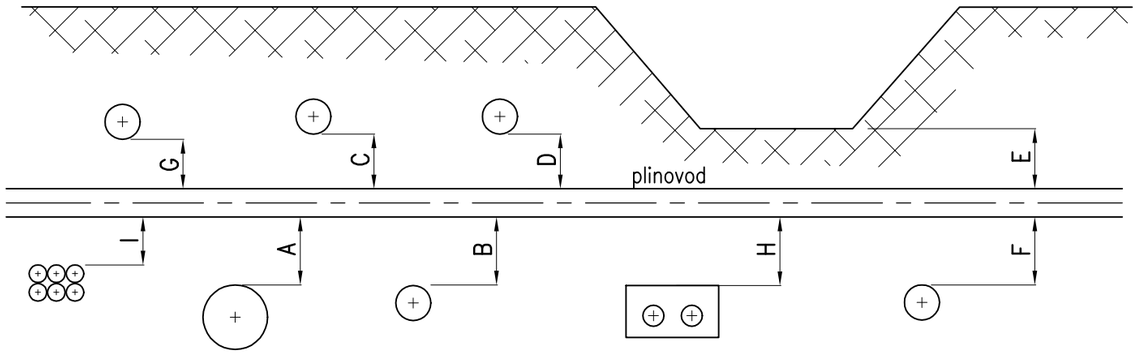

PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ

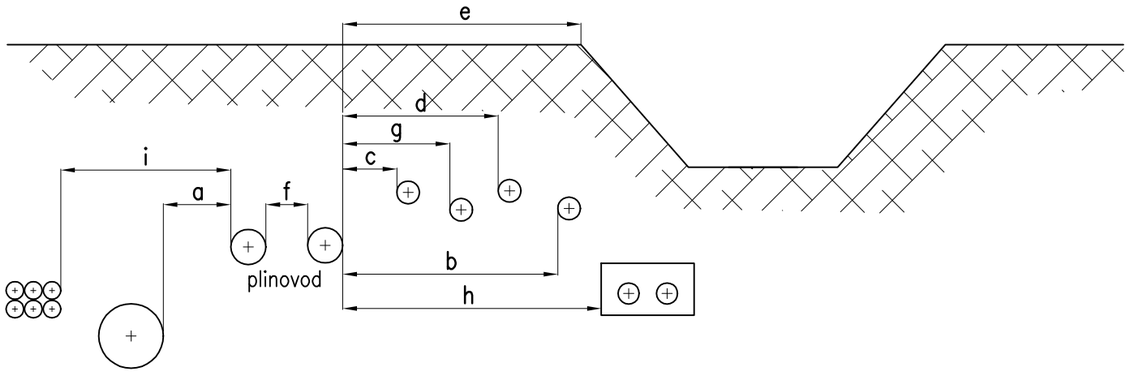

KRIŽANJE INSTALACIJ - posebni primeri

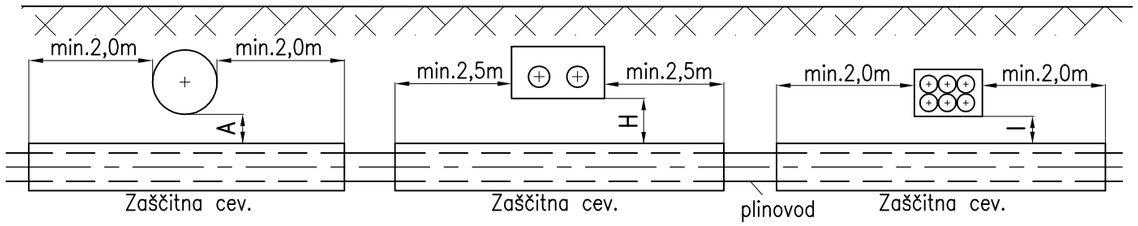

PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ - posebni primeri

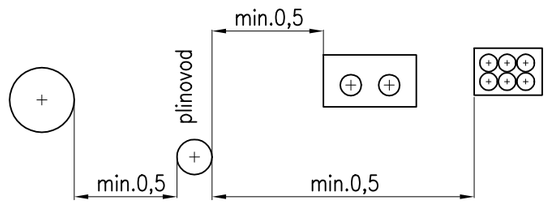

Če so odmiki manjši, mora biti plinovod položen v zaščitno cev na celotni dolžini približevanja !

OBJEKT	MIN.SVETLA RAZDALJA (m)	
	KRIŽANJE	PRIBLIŽEVANJE
Plinovod do kanalizacije	A = 0,2	a = 0,4
Plinovod do vodovoda	B = 0,2	b = 0,4
Plinovod do vodovoda nad DN100	B1 = 0,3	b1 = 0,6
Plinovod do visokonapetostnih kablov	G = 0,3	g = 0,5
Plinovod do NN in JR kablov	C = 0,2	c = 0,4
Plinovod do TT in KTV kablov	D = 0,2	d = 0,4
Plinovod do vodov kemične industrije	0,4	0,8
Plinovod do benzinske črpalke	–	5,0
Plinovod do jarkov	E = 0,2	e = 0,6
Plinovod do daljinskega toplovoda	H = 0,2	h = 0,5
Plinovod do kabelske kanalizacije (telefon, NN,..)	I = 0,2	i = 0,4
Plinovod do plinovoda	F = 0,2	f = 0,4
Plinovod do jaška kanalizacije	–	0,5
Plinovod iz PE do visokotlačnega plinovoda iz jekla	0,5	5,0

LEGENDA

A,a	kanalizacija
B,b	vodovod
C,c	električni kabli: nizkonapetostni in javna razsvetljava
D,d	telefon in kabelska televizija
E,e	jame in kanali
F,f	plinovodi med seboj
G,g	električni kabli: visokonapetostni
H,h	daljinski toplovod
I,i	kabelska kanalizacija

OPOMBA

Podatki veljajo v slučaju, ko se podzemne komunalne naprave polagajo ločeno.
Opredeljeni so minimalni odmiki po Pravilniku o tehničnih pogojih za plinovode do 16bar (Ur.l.RS 26/02). Upoštevati je potrebno tudi mnenje ali soglasje upravljalcev pos. infrastr.!
Pri manjših odmikih je potrebno izvajati posebne varnostne ukrepe (zaščitna cev, pregradne stene...). Kot križanja mora biti med 45 in 90°.
Upoštevati je potrebno tudi soglasje ali mnenje upravljalca posamezne podzemne infrastrukture.

±0,00 = 221,33

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Osnovna šola Artiče
del gradnje:	II. faza: šola
VP:	T. Božičnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
VN:	A. Jovanović, u.d.i.s. IZS S-0630
SP:	J. Šalamon, m.i.s. IZS S-1940
ime prikaza:	KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA PLIN
s.p. načrta:	4 - NAČRT STROJNIŠTVA

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
feb. 2023	/	SPK-4	17140-10	PZI	4	761	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.